


●お詫びと訂正

『RRCニュース Vol.27 通巻第44号』の6面に記載間違いがありました。お詫びして訂正します。

「3. 立入検査等の実施状況」で同じ表を2つ掲載していますので1つは削除となります。

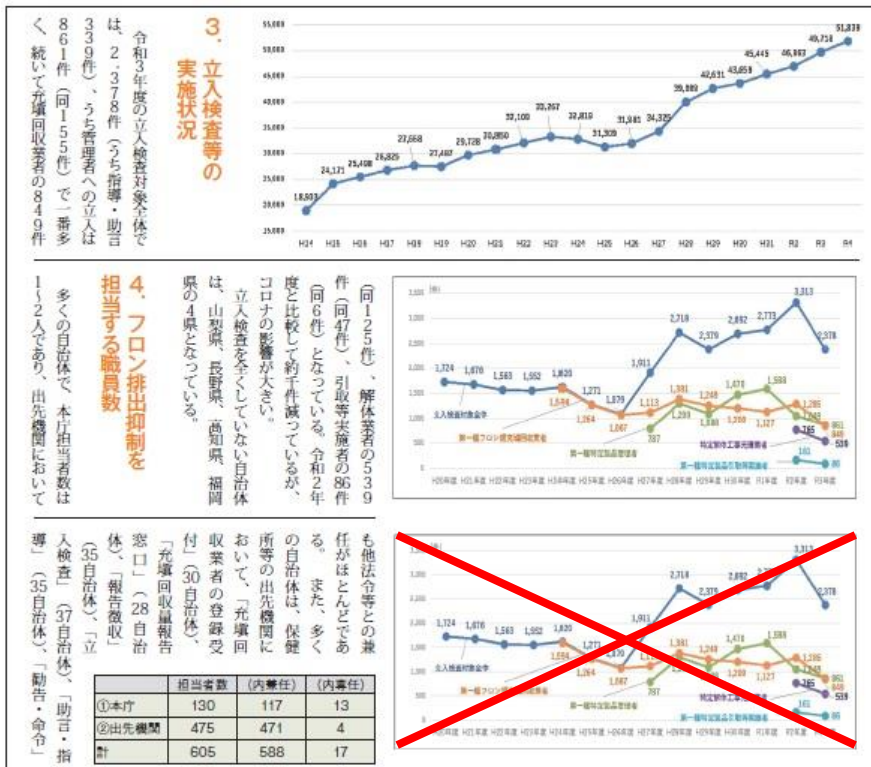

「5. 立入検査先の選定方法」の○充填回収業者の表を修正しました。

	令入として 他の検併実施	立入や検査等に基づき 年間立入等に基づき 年間立入等に基づき 選定	前年度に19基準に基づき 選定	い等条件す報告にき定 漏れ不審通報告にき定 漏れ不審通報告にき定 選定	その他
全国計	25	19	12	10	6

○充填回収業者  
充填回収業者の立入検査は、「年間立入検査計画や立入検査要領等に基づき選定」、「他法令の立入検査と併せて実施」、「不適正条件に関する通報や報告等に基づき選定」といった自治体のみであった。また、その他として、「更新申請時に実施」といった自治体もあった。



	立入や検査等に基づき 年間立入等に基づき 選定	令入として 他の検併実施	正にるや等づ定 不審通報告にき 選定	その他
全国計	27	11	5	11

○充填回収業者  
充填回収業者の立入検査は、「年間立入検査計画や立入検査要領等に基づき選定」、「他法令の立入検査と併せて実施」、「不適正条件に関する通報や報告等に基づき選定」といった自治体のみであった。また、その他として、「更新申請時に実施」といった自治体もあった。